




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

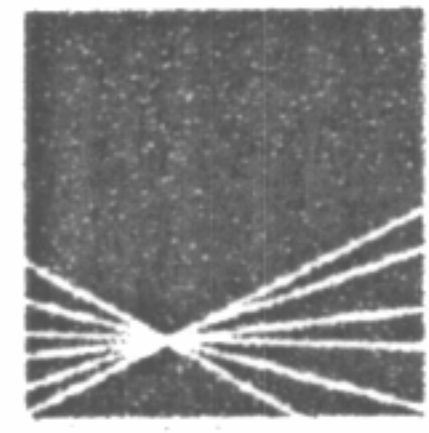

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. ...3911.....

Ημ/νία ...5.7.20.....

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Χ.Υ. Αιγαίου
ΤΜΗΜΑ: Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου

Ημερομηνία: 16-07-2020
Αρ. Πρωτ.: 30/064/065/891/14-07-2020

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παύλου Κουντουριώτη, Λιμάνι Σάμου
Πληροφορίες: Φωτεινή Σαμίου
Τηλέφωνο: 2273353809, 2273353800
Φαξ: 2273353800
Ηλ. Ταχ/μείο: samos.gcs1@aade.gr

ΠΡΟΣ: ✓ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας
Τ.Κ. 83300

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Αποστέλλουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. Εισερχομένου / Ημερομηνία : 3480/2020 / 13-07-2020
Δειγματίσασα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Ημερομηνία Παραλαβής : 14-07-2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ.Χ.Κ.:

064/065/323/2020

Είδος Υλικού : Νερό
Λεπτομερής Περιγραφή Υλικού : Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης δικτύου
Αρ.Πρωτ.Δειγματοληψίας / Ημερομηνία : 40/2020 / 13-07-2020
Στοιχεία Δειγματοληψίας : Σημείο Δειγματοληψίας: Δίκτυο Αγίου Κηρύκου. Ώρα δειγματοληψίας: 18:30μμ, Προστασία πηγής υδροδότησης: Επαρκής, Εφαρμογή χλωρίωσης: Καθόλου.

Συσκευασία : Φιάλη δειγματοληψίας αποστειρωμένη
Ακεραιότητα Δείγματος : Α.Ολόκληρο

Ημερομηνία Εξέτασης Από: 14-07-2020 Έως: 16-07-2020

ΥΧ

1. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές
2. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου
3. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα/τα που εξετάστηκαν.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σελίδα: 1/3

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : Έκθεσης Εξέτασης
Δειγμάτων

ΕΝΤΥΠΟ : ENT 00 00 7.08 01/Έκδοση 1/ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης: 26/07/2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Παράμετρος που εξετάσθηκε	Μέθοδος εξέτασης	Αριθμός Υποδείγματος	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα	Νομοθετικό όριο	Όριο Αναφοράς/ Συνιστώμενο	Χ.Υ. / Αναλυτής
Escherichia coli (cfu/100mL) (*)	ΜΕΘ 64 65 10 01: Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli – Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες (ISO 9308-1:2014)	-	0	-	0	-	Σαμίου Φωτεινή (Χ.Υ. Αιγαίου)
Εντερόκοκκοι (cfu/100mL) (*)	ΜΕΘ 64 65 10 02: Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων - Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες (ISO 7899-2: 2000)	-	0	-	0	-	
Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100mL) (*)	ΜΕΘ 64 65 10 01: Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli – Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες (ISO 9308-1:2014)	-	0	-	0	-	

(*)

1. Η αριθμητική τιμή «0» υποδηλώνει ότι δεν ανιχνεύθηκε ο μικροοργανισμός στόχος στο διηθούμενο όγκο δείγματος.
2. Αριθμητικές τιμές «1-3» υποδηλώνουν απλώς την παρουσία του μικροοργανισμού στόχου.
3. Αριθμητικές τιμές «4-9» υποδηλώνουν την παρουσία του μικροοργανισμού στόχου με εκτιμώμενη τιμή την αναγραφόμενη.

Κείμενο Ελέγχου Ενδείξεων: Δεν ελέγχεται ως προς τις ενδείξεις.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: : Δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης **ΚΑΝΟΝΙΚΟ** διότι είναι σύμφωνο με την Κ.Υ.Α. Γ1(δ) / ΓΠ οικ. 67322/06-09-2017 (ΦΕΚ 3282/τ. Β'/19-09-2017) "Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Κανόνας απόφασης που εφαρμόζεται: Το δείγμα είναι μη συμμορφούμενο (ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ) αν η μετρούμενη τιμή υπερβαίνει το νομοθετικό όριο [Κ.Υ.Α. αριθμ.: Γ1(δ) / ΓΠ οικ. 67322/06-09-2017 (ΦΕΚ 3282/τ. Β'/19-09-2017)]

ΥΧ

1. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές
2. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου
3. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα/τα που εξετάστηκαν.

- Σημειώσεις:**
1. Οι τιμές για τις παραμέτρους του Παραρτήματος Ι, Μέρος Γ' καθορίζονται μόνο για λόγους παρακολούθησης και για την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. Γ1(δ) / ΓΠ οικ. 67322. Λόγω της μη τήρησης των προδιαγραφών αυτών ως προς την παράμετρο των κολοβακτηριοειδών, οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από την εν λόγω απόφαση (άρθρα 5, 8, 11).
 2. Η συγκέντρωση των παραπροϊόντων απολύμανσης πρέπει να συγκρατείται σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά όρια, χωρίς φυσικά να διακυβεύεται η απολύμανση. Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ.Μ. 5673/04.12.1957 (ΦΕΚ 5/τ. Β' /09.01.1958), περί απολύμανσης του ύδατος των υδρεύσεων, η ελάχιστη ενδεικτική τιμή του υπολειμματικού χλωρίου για επιτόπια μέτρηση στα ακρότατα σημεία του δικτύου ύδρευσης είναι 0.20 mg/L.
 3. Η δειγματοληψία και η προσκόμιση του δείγματος έγιναν από εκπρόσωπο της Αποστέλλουσας Αρχής
 4. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αφορούν στο δείγμα που προσκομίσθηκε και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν. Δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου, πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που οι διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής Νομοθεσίας προβλέπουν.
 5. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Σάμου – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου).

Ο Αναλυτής



Σαμίου Φωτεινή



Η Αναπ. Προϊσταμένη/Υπεύθυνη της Οργανικής
Μονάδας

Σαμίου Φωτεινή

ΥΧ

1. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές
2. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου
3. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα/τα που εξετάστηκαν.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : Έκθεσης Εξέτασης
Δειγμάτων

ΕΝΤΥΠΟ : ENT 00 00 7.08 01/Έκδοση 1/ ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού και Ποιότητας
Ημ/νία Έκδοσης: 26/07/2019

Σελίδα: 3/3